



01 VISTAS TÉCNICAS E COTAS

CORTE LONGITUDINAL A-A

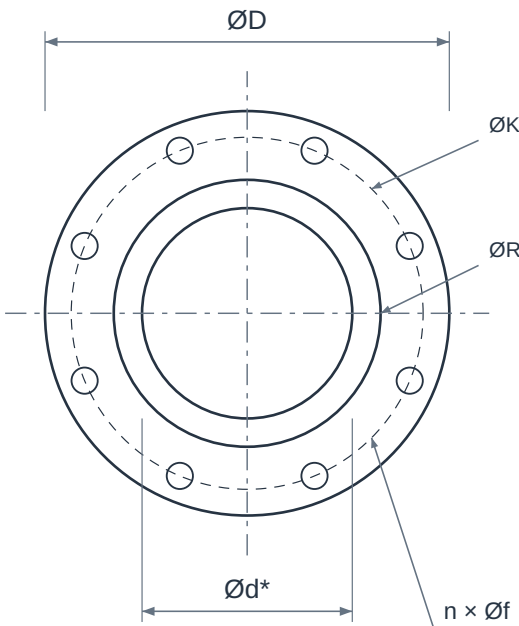

VISTA DE EXTREMIDADE
ACESSO PARA LIMPEZA

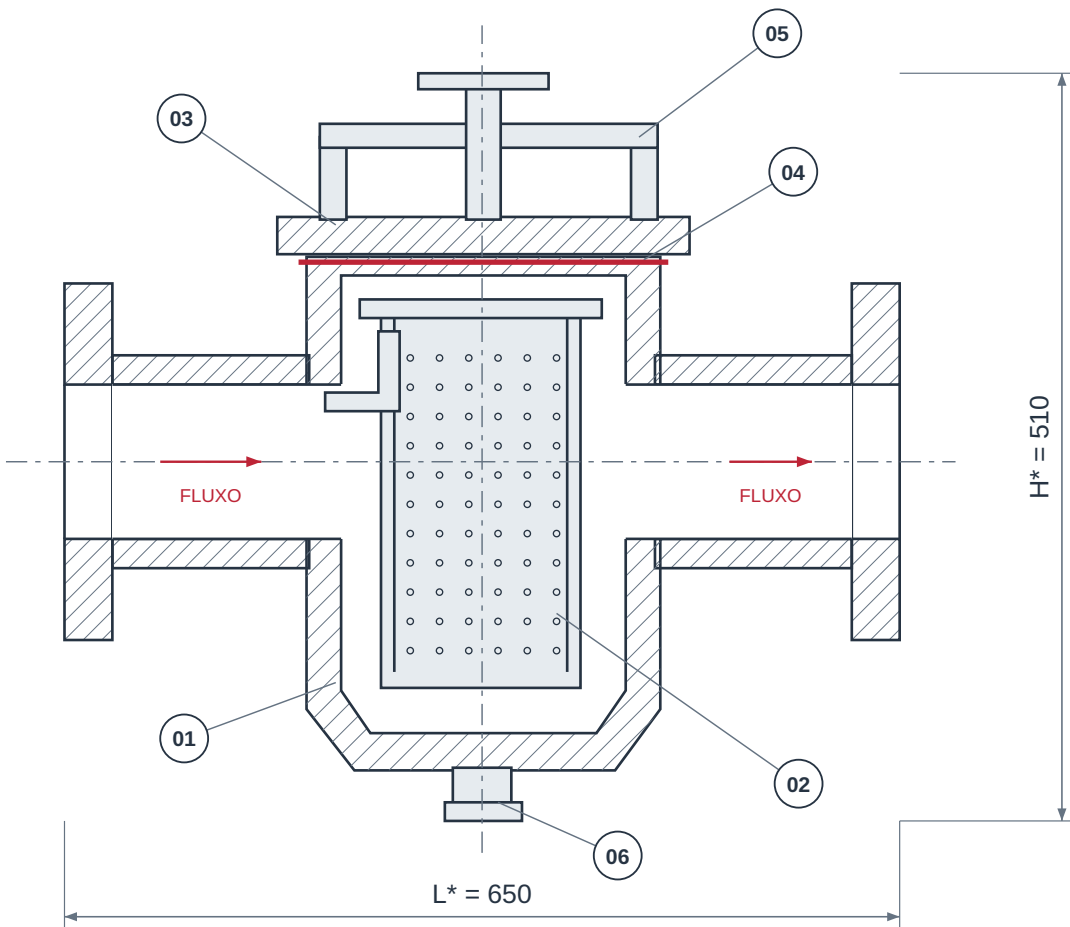

ESPAÇO LIVRE ACIMA DA TAMPA

VISTAS ESQUEMÁTICAS • SEM ESCALA • * CONFIRMAR MODELO / REFERÊNCIA NA TABELA

LEITURA DO DESENHO

Desenho esquemático sem escala; cotas em mm. NPS/DN são designações nominais, não o diâmetro real de passagem.
* Cotas construtivas dependem do modelo. Confirmar dimensões, tolerâncias e desenho aprovado antes da fabricação ou montagem.
Referência para L* e H*: GDL - Filtro Cesto Simplex, desenho Rev.03. L/H do desenho GDL Cesto Simplex Rev.03; confirmar modelo ofertado. Não comprova a configuração fornecida pela GDL.
ØD/ØK/ØR e furação: interface RF ASME B16.5, Classe 150. Não definem o envelope nem a pressão admissível da válvula/filtro.

02 QUADRO DIMENSIONAL

COTA	DESCRIÇÃO	VALOR
NPS	Bitola nominal	8"
DN	Diâmetro nominal	200
Classe	Classe / designação	150
L*	Comprimento / face a face de referência	650 mm
H*	Altura total / envelope	510 mm
ØD	Diâmetro externo da interface	342,9 mm
ØK	Círculo de furação da interface	298,45 mm
ØR	Diâmetro da face ressaltada RF	269,88 mm
n x Øf	Furos equidistantes da interface	8 x 22,23 mm
Ød*	Passagem livre de referência	Confirmar modelo
C*	Espaço livre para retirar elemento	Confirmar modelo e instalação

ELEMENTOS REPRESENTADOS

- 01 Corpo
- 02 Cesto removível
- 03 Tampa
- 04 Vedação da tampa
- 05 Fecho / ponte
- 06 Dreno



FILTRO CESTO INDUSTRIAL

Bitola nominal (NPS) | 8" | Classe 150

03 IDENTIFICAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

O filtro cesto utiliza um elemento removível alojado em uma câmara para reter sólidos. A seleção considera capacidade de acumulação, área livre e perda de carga, além de espaço para abertura da tampa e retirada do cesto.

Material	Corpo e cesto conforme especificação
Referência normativa	Projeto e interfaces conforme modelo
Conexão	Flangeado
Bitola nominal (NPS)	8"
Diâmetro nominal (DN)	200
Classe de pressão	150

Confirmar a configuração comercial, limites de pressão/temperatura e documentação com a GDL.

04 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Detalhamento - conexão	Interface da variante conforme projeto e fabricante; confirmar face, furação e dimensões.
Elemento de retenção	Cesto perfurado ou revestido com malha, de abertura especificada.
Configuração de operação	Simplex exige parada ou isolamento para limpeza; continuidade pode requerer conjunto duplex projetado para a aplicação.
Área livre	A fração aberta do elemento influencia vazão e perda de carga.
Capacidade de sólidos	Volume útil e geometria do cesto influenciam o intervalo entre limpezas.
Monitoramento	Avaliar diferencial de pressão para acompanhar o carregamento do elemento.
Acesso	Prever altura de extração do cesto e abertura da tampa.
Dreno e suporte	Especificar drenagem, apoio e orientação conforme desenho do equipamento.
Dimensionamento hidráulico	Verificar vazão e viscosidade, além da bitola da tubulação; usar curva do modelo.

05 MATERIAIS E CONSTRUÇÃO

Alternativas de seleção; a configuração fornecida é definida na proposta aprovada.

Corpo	Ferro fundido, aço carbono, aço inoxidável ou outra liga conforme projeto.
Cesto	Aço inoxidável ou material compatível, com perfuração/malha definida.
Vedação da tampa	Material compatível com fluido, pressão e temperatura.

06 NORMAS E ESCOPO

Interface da tubulação	Norma, classe, face e furação definidas na especificação; não presumir intercambiabilidade entre padrões.
Projeto do fabricante	Define corpo, tampa, elemento, pressão admissível e documentação do filtro.

Normas e edições aplicáveis dependem do projeto e do modelo. A referência à norma não representa, isoladamente, certificação ou comprovação de ensaio.

07 APLICAÇÕES E SELEÇÃO

- Proteção de bombas e equipamentos de processo
- Transferência de líquidos industriais compatíveis
- Instalações com carga de sólidos que exige capacidade de retenção maior

Para cotar, informe:

- Informar vazão, fluido, viscosidade e carga de sólidos.
- Definir abertura efetiva, material e diferencial de pressão admissível.
- Confirmar necessidade de operação contínua e espaço de manutenção.

08 CRITÉRIOS DA ESPECIFICAÇÃO

- Confira dimensões, volume útil e perda de carga na ficha do modelo selecionado.
- Pressão admissível e eventual aprovação ABS devem ser verificadas na documentação do modelo fornecido. As características do Model 72 não se aplicam automaticamente a outros filtros.

09 BASE DIMENSIONAL E REFERÊNCIAS

Critérios dimensionais e leitura das cotas: consulte o quadro e as notas da primeira folha.

- GDL - Filtro Cesto Simplex, desenho Rev.03 - p. 2, referência enviada pelo cliente
- CCTF - Forged Steel Flanges, pp. 6-9 (dimensões e notas RF)
- Texas Flange - ASME B16.5, classes 150 e 300, sistema USC
- Eaton - filtro cesto simplex Model 72
- Eaton - Manual Pipeline Strainers Technical Support Guide
- Spirax Sarco - Strainers

Catálogos de terceiros documentam referências dimensionais e alternativas construtivas; não identificam necessariamente o fabricante do item fornecido pela GDL.

10 ATENDIMENTO GDL

Ver produto no site GDL | Solicitar cotação

vendas@gdltubos.com.br | Central de vendas em São Paulo/SP | Matriz em Registro/SP