



Bitola nominal (NPS) | 26" | Classe 150 (150#)

01 VISTAS TÉCNICAS E COTAS

VISTA FRONTAL — FECHADA

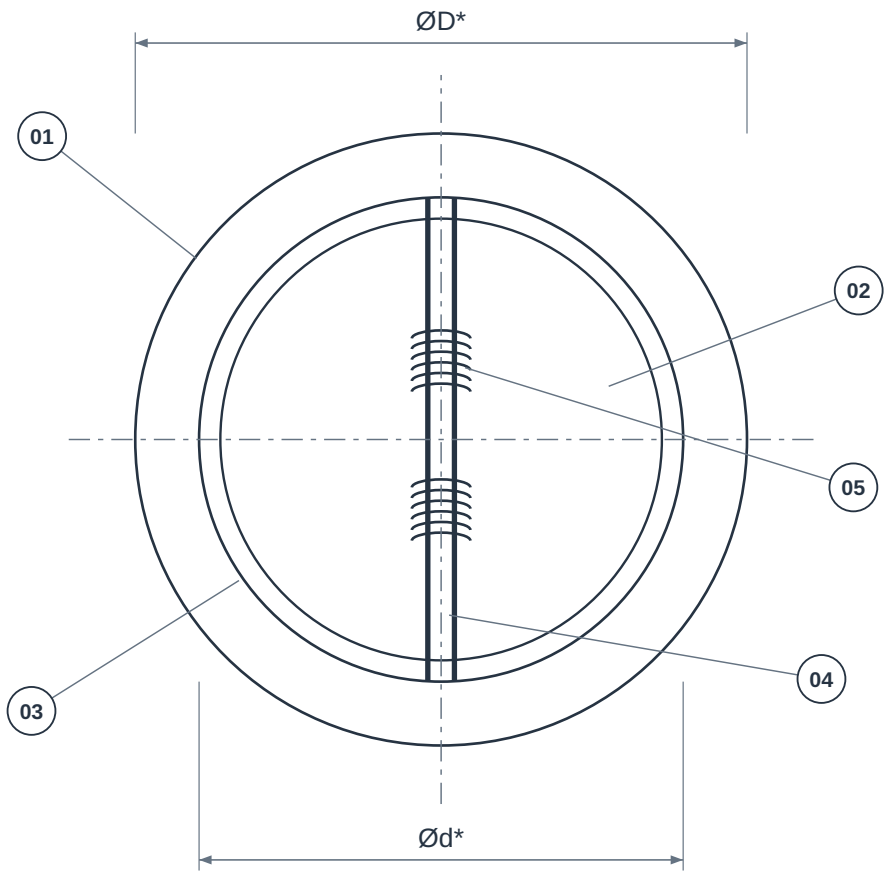

CORTE LATERAL — CURSO

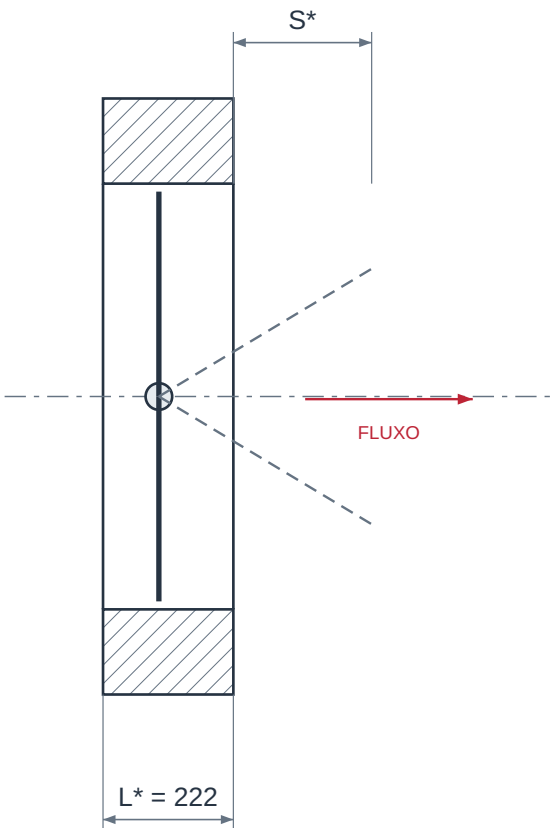

CONFERIR FOLGA DOS DISCOS

VISTAS ESQUEMÁTICAS • SEM ESCALA • * CONFIRMAR MODELO / REFERÊNCIA NA TABELA

LEITURA DO DESENHO

Desenho esquemático sem escala; cotas em mm. NPS/DN são designações nominais, não o diâmetro real de passagem.

* Cotas construtivas dependem do modelo. Confirmar dimensões, tolerâncias e desenho aprovado antes da fabricação ou montagem.

Referência para L*: CRANE - Duo-Chek, wafer G/H. L = B wafer G/H. Não comprova a configuração fornecida pela GDL.

Montagem entre flanges: conferir compatibilidade com Classe 150, furação, face, diâmetro interno e folga para o curso do obturador.

02 QUADRO DIMENSIONAL

COTA	DESCRIÇÃO	VALOR
NPS	Bitola nominal	26"
DN	Diâmetro nominal	650
Classe	Classe / designação	150
L*	Comprimento / face a face de referência	222 mm
H*	Altura total / envelope	Confirmar modelo
ØD*	Diâmetro externo do corpo	Confirmar modelo
Ød*	Passagem livre de referência	Confirmar modelo
S*	Projeção dos discos abertos	Confirmar interferência com a linha

ELEMENTOS REPRESENTADOS

- 01 Corpo wafer
- 02 Duas portinholas
- 03 Sedes
- 04 Eixo
- 05 Molas de fechamento



VÁLVULA RETENÇÃO DUPLA PORTINHOLA

Bitola nominal (NPS) | 26" | Classe 150 (150#)

03 IDENTIFICAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

A retenção de dupla portinhola utiliza dois discos articulados, frequentemente assistidos por molas, para limitar o fluxo reverso. O corpo wafer permite montagem compacta entre flanges. Material de sede, molas e orientação de instalação influenciam o comportamento do conjunto.

Material	Corpo, discos, molas e sedes conforme serviço
Referência normativa	API 594 conforme modelo
Conexão	Entre flanges (wafer)
Bitola nominal (NPS)	26"
Diâmetro nominal (DN)	650
Configuração	Classe 150 (150#)
Limites de pressão e temperatura	Conforme modelo e condições de serviço

Classe 150 (150#). Corpo, sede, acionamento, dimensões e padrão de montagem dependem do modelo e do desenho aprovado para o fornecimento.

04 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Obturadores	Duas portinholas montadas sobre eixo ou articulação do projeto.
Operação	Acionamento automático pelo fluido; molas auxiliam o fechamento quando presentes.
Corpo	Construção wafer entre flanges é comum; outras interfaces dependem da série.
Comprimento	Face a face compacto conforme desenho e norma aplicável.
Vedação	Elastomérica ou metal-metal, de acordo com serviço e estanqueidade requerida.
Orientação	Posição da válvula e do eixo devem seguir o manual.
Pressão de abertura	Depende de molas, peso dos discos e orientação de montagem.
Comportamento dinâmico	Fechamento rápido pode reduzir refluxo; proteção contra transientes requer avaliação do sistema.
Interfaces	Conferir diâmetro interno dos flanges/tubos e espaço para o curso das portinholas.
Dimensionamento	Vazão, velocidade, perda de carga e diferencial de pressão devem ser avaliados.

05 MATERIAIS E CONSTRUÇÃO

Alternativas de seleção; a configuração fornecida é definida na proposta aprovada.

Corpo	Ferro nodular, WCB, inox ou outras ligas conforme projeto.
Portinholas, eixo e molas	Materiais inoxidáveis ou ligas compatíveis com o fluido e fadiga prevista.

Sedes	EPDM, NBR e outras soluções resilientes, ou metálicas, conforme aplicação.
-------	--

06 NORMAS E ESCOPO

API 594	Referência de construção e dimensões face a face conforme tipo e escopo.
API 598	Ensaios de corpo e vedação conforme especificação.
ASME B16.34	Requisitos quando aplicáveis ao material e projeto.

Normas e edições aplicáveis dependem do projeto e do modelo. A referência à norma não representa, isoladamente, certificação ou comprovação de ensaio.

07 APLICAÇÕES E SELEÇÃO

- Restrição de contrafluxo em linhas industriais.
- Proteção funcional de sistemas de bombeamento, com avaliação dos transientes.

Para cotar, informe:

- Vazão mínima e máxima e posição de montagem.
- Sede, mola, fluido e temperatura.
- Classe, furação e espaço de abertura dos discos.

08 CRITÉRIOS DA ESPECIFICAÇÃO

- Confirme a viabilidade da combinação de diâmetro, classe e materiais na proposta, especialmente em grandes diâmetros.
- Defina o critério de estanqueidade e o vazamento admissível do modelo. A classificação de uma série não se aplica automaticamente a todas as válvulas da família.

09 BASE DIMENSIONAL E REFERÊNCIAS

Critérios dimensionais e leitura das cotas: consulte o quadro e as notas da primeira folha.

- CRANE - Duo-Chek, wafer G/H - p. 3-4
- Bray - Retenção dupla portinhola
- Interválulas - Catálogo geral, Série S500

Catálogos de terceiros documentam referências dimensionais e alternativas construtivas; não identificam necessariamente o fabricante do item fornecido pela GDL.

10 ATENDIMENTO GDL

Ver produto no site GDL | Solicitar cotação

vendas@gdltubos.com.br | Central de vendas em São Paulo/SP | Matriz em Registro/SP



VÁLVULA RETENÇÃO DUPLA PORTINHOLA - 26 pol.

REFERÊNCIAS DIMENSIONAIS IDENTIFICADAS · COTAS EM mm, SALVO INDICAÇÃO

Classe de pressão: 150 (150#). Os materiais, a conexão e a construção da unidade ofertada são definidos na proposta. As tabelas abaixo são referências de modelos identificados; conferir a correspondência com o desenho aprovado para o fornecimento.

Bitola nominal: NPS 26 · **DN:** 650 · **Classe do produto:** 150 (150#) · **Uso:** comparação e seleção técnica

01 FACE A FACE E PASSAGEM DO MODELO

CRANE — Duo-Chek, wafer G/H

Classe da referência	L · face a face
150	222 mm

Cada linha vale para a construção citada. Não misturar o face a face de uma classe com a passagem ou o envelope de outro modelo. As páginas anteriores apresentam a classe 150 e identificam as dimensões aplicáveis ao modelo de referência.

Fonte: CRANE — Duo-Chek, wafer G/H · p. 3–4
https://cranecpe.com/wp-content/uploads/CPE-DUO-CHEK-NONSLAMCHECK-TD-EN-LT-2023_06_15.pdf

02 INTERFACE DE MONTAGEM

Verificação	Dado necessário
Padrão e classe	Identificar flange acoplado, face e padrão da conexão.
Furação e fixação	Confirmar círculo, quantidade, diâmetro e tipo de parafuso/rosca do conjunto.
NPS 26	Fora do escopo dimensional B16.5. Se adotado B16.47, identificar série, classe e face antes de selecionar a tabela.

Montagem wafer/lug e dimensões de flange não são o diâmetro externo do corpo. A furação aplicável pertence à configuração confirmada, não apenas à bitola nominal.

Escopo da referência: ASME B16.47 — flanges NPS 26–60. A norma da interface não define o envelope da válvula.

03 COTAS CONSTRUTIVAS E LIMITES DA REFERÊNCIA

Campo a confirmar	Como aplicar corretamente
H · altura / envelope	Exige desenho do modelo e estado de abertura. Distinguir altura total de altura medida a partir do eixo.
S · projeção dos discos	Conferir posição aberta e folga interna da tubulação; não deduzir a projeção apenas pelo NPS.
Massa, torque e desempenho	Massa, torque, Kv/Cv e limites de pressão–temperatura exigem os dados da configuração selecionada; não são inferidos das cotas acima.

Leitura conjunta. As duas páginas anteriores preservam o desenho esquemático e o conteúdo técnico de base. Este complemento acrescenta dados de modelos identificados. Nenhuma tabela substitui o desenho aprovado da unidade fornecida; normas citadas não constituem certificado de ensaio.